


L1,L2,L3,N,PE 230/400V, ~50HZ

Schemat rozdzielnicy TP1L

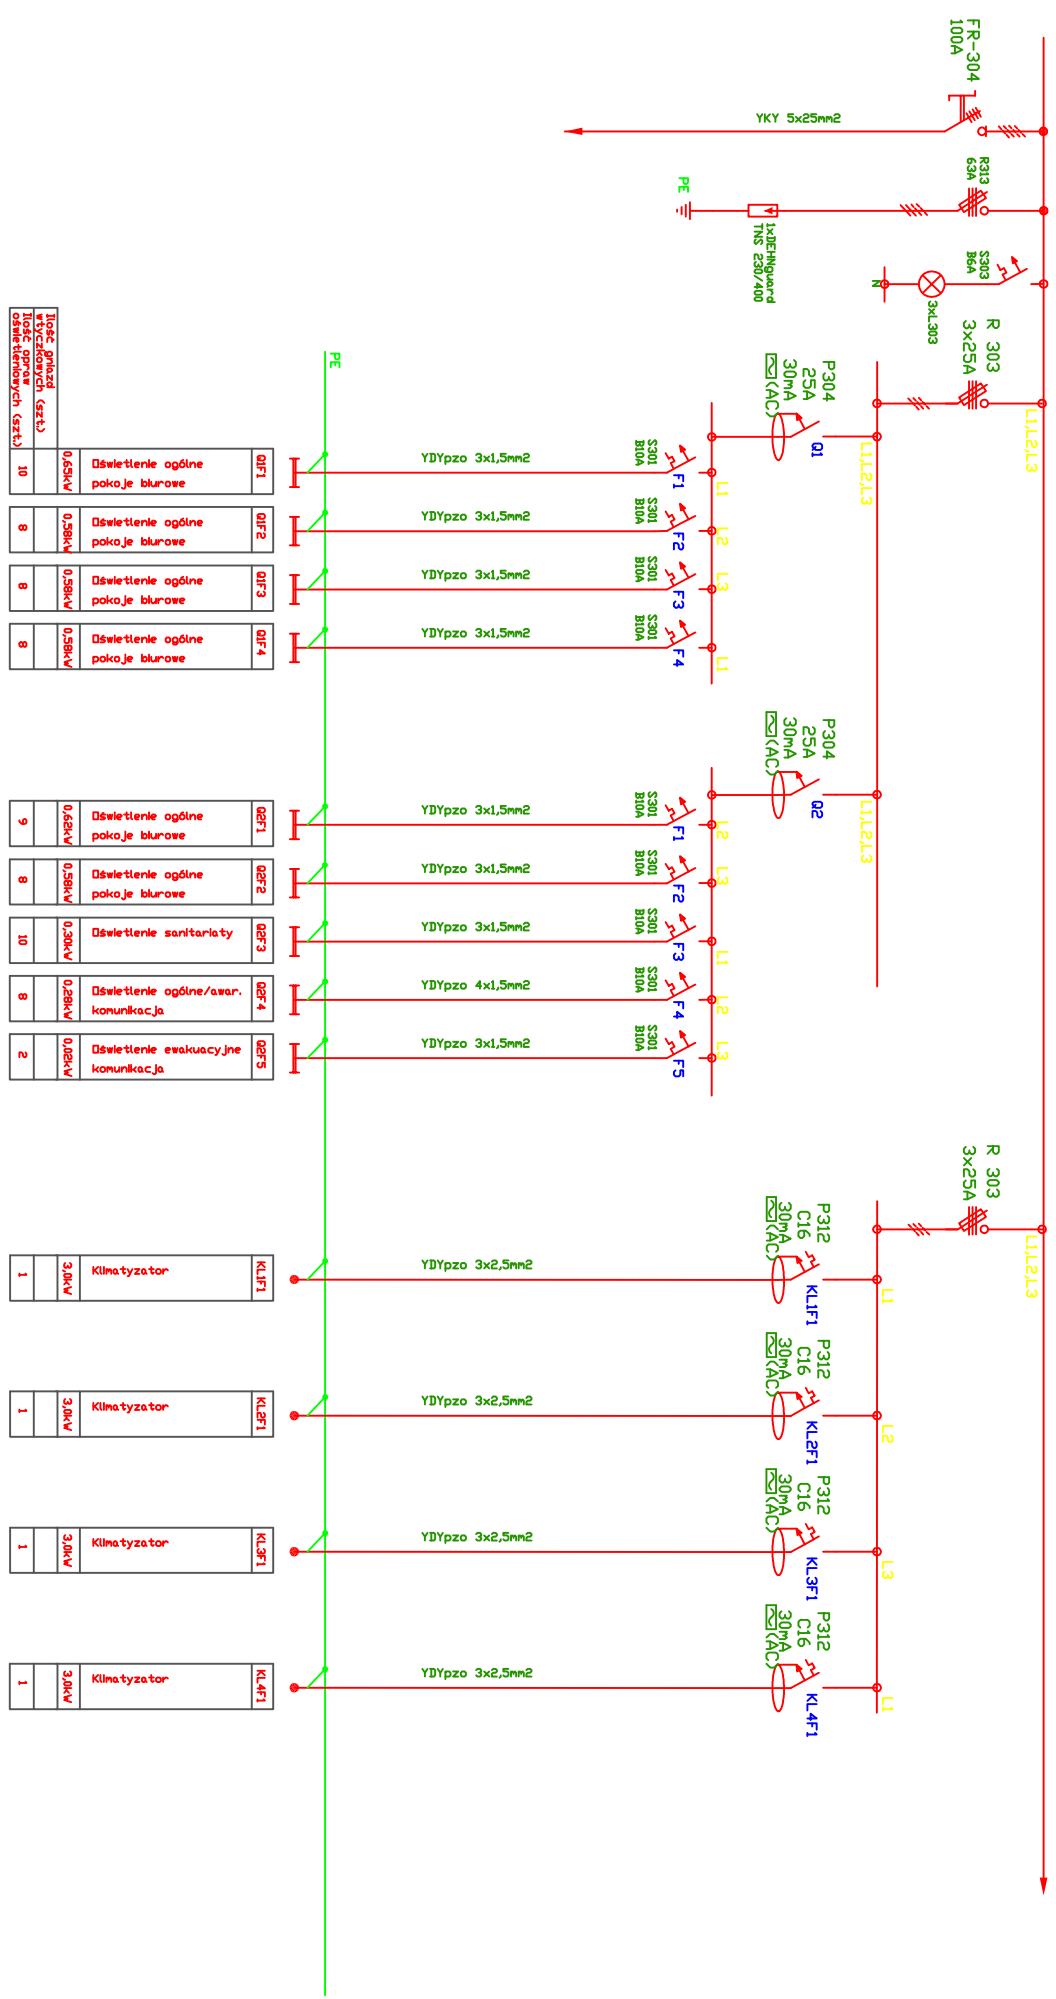

Ilość opraw wyłączonych (szt.)		Ilość opraw osłoniętych (szt.)	
0,63kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,63kW	Oświetlenie ogólnych pomieszczeń (szt.)
0,59kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,59kW	
0,59kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,59kW	
0,59kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,59kW	
0,63kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,63kW	
0,59kW	Oświetlenie ogólne pokoje biurowe	0,59kW	
0,30kW	Oświetlenie sanitarne	0,30kW	
0,02kW	Oświetlenie ogólne/awaryjne komunikacja	0,02kW	
0,02kW	Oświetlenie ewakuacyjne komunikacja	0,02kW	
3,0kW	Klimatyzator	3,0kW	
3,0kW	Klimatyzator	3,0kW	
3,0kW	Klimatyzator	3,0kW	
3,0kW	Klimatyzator	3,0kW	

INWESTYCJA		TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTOWAŁ		OPRACOWAŁ		DATA:	2009.07
INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK ul. NEWELSKA 6 WARSZAWA		SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ TP1L		MGR INŻ. JERZY ZATKALIK MAZ/IE/2189/02		MGR INŻ. ADAM POPRAWSKI		SKALA:	-
				Podpis		Podpis		NR RYS.	EBa

